

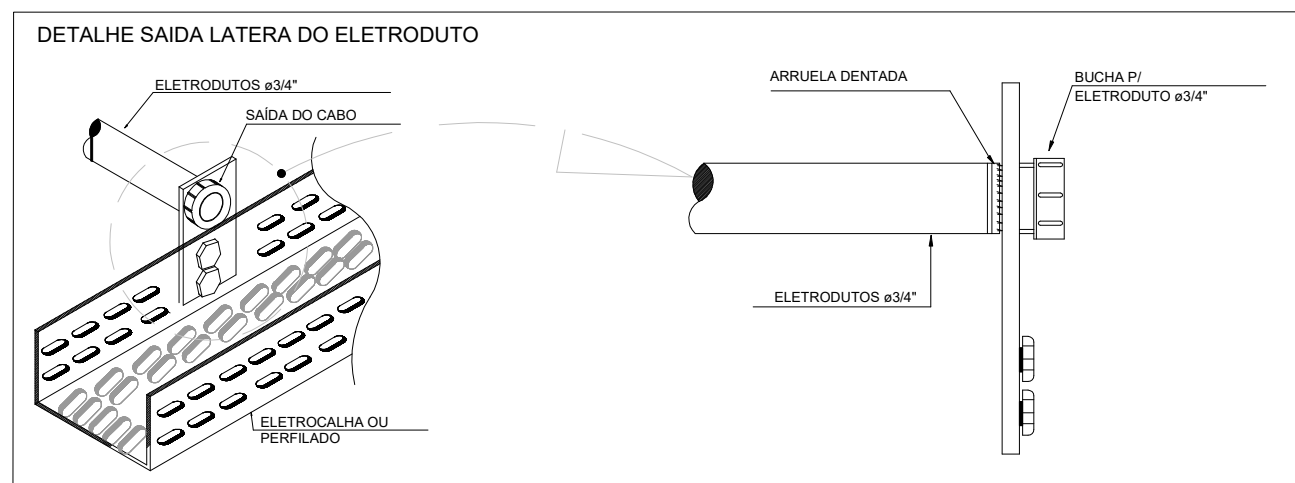
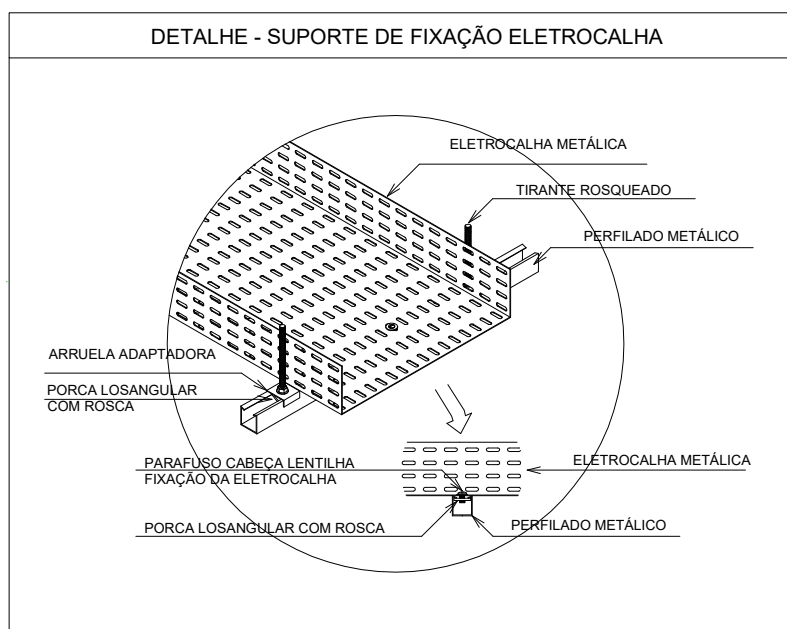
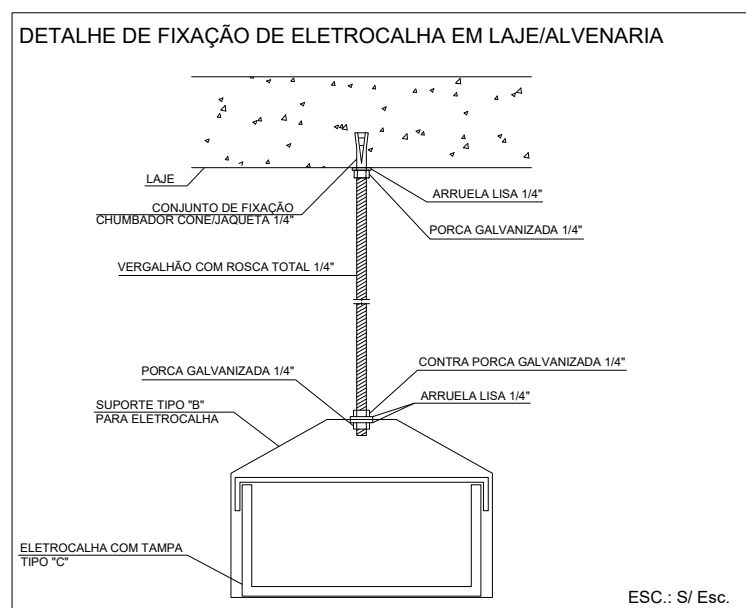
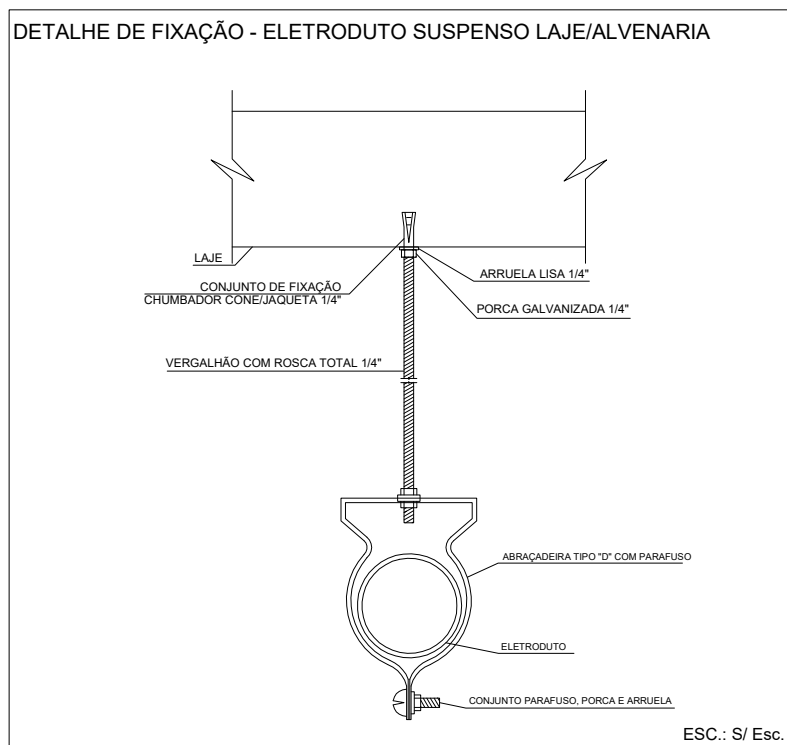
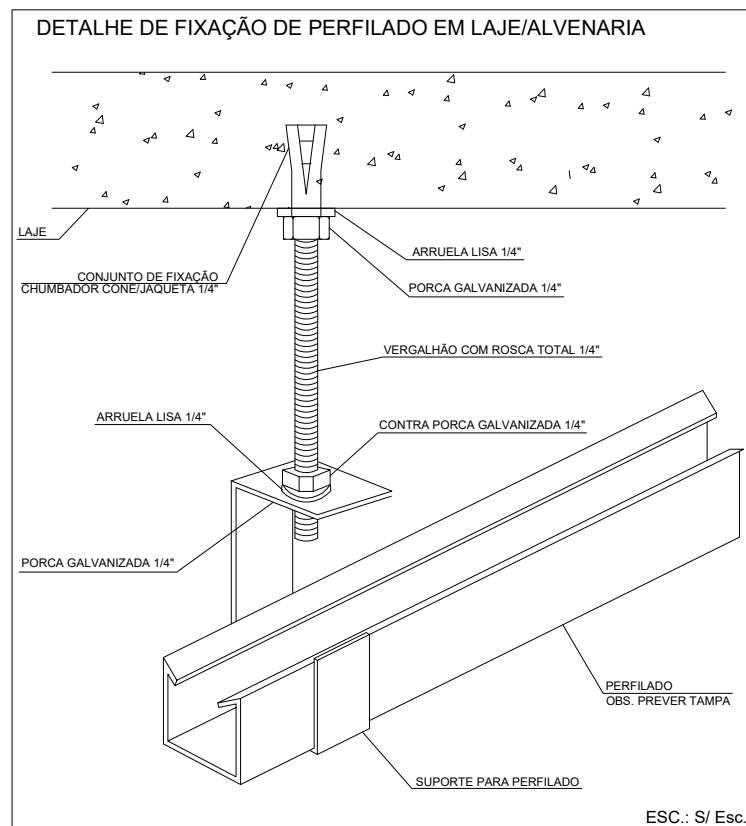




NOTAS

- 1 - OS ELÉTROTODUTOS DA REDE LÓGICA/ TELEFONIA NÃO COTADOS DEVERÃO SER DE Ø25 mm (1").
- 2 - CONSIDERAR BOX RETO EM TODAS AS DERIVAÇÕES (SAÍDAS) DE ELÉTROTODUTOS.
- 3 - AS TOMADAS DE LÓGICA EMBUTIDAS NA BANCADA OU MESA DEVEM TER ALTURA DE 80 CM.
- 4 - OS PONTOS DE LÓGICA NÃO SÃO MAIS DO QUE MERAS REPRESENTAÇÕES PARA PASSAGEM DE CABEAMENTO. SUA UTILIZAÇÃO E FUNÇÃO SÃO DETERMINADAS PELO CONTRATANTE, COM UMA VARIEDADE DE POSSIBILIDADES PARA SUA APLICAÇÃO. ESSES PONTOS PODEM SER EMPREGADOS PARA DIVERSOS FINS, DESDE O ESTABELECIMENTO DE CONEXÕES BÁSICAS ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS COMPLEXOS DE AUTOMAÇÃO.

ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

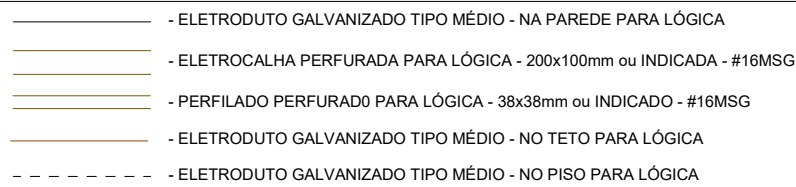

MILIMETROS (mm)	POLEGADA (")
16	1/2"
20	3/4"
25	1"
32	1.1/4"
40	1.1/2"
50	2"
60	2.1/2"
75	3"
100	4"