




RT-12/2021 - RESOLUÇÃO TÉCNICA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
SÍMBOLOS	CÓDIGOS	DESCRIÇÃO
	P-1	SINALIZAÇÃO DE "PROIBIDO FUMAR", INDICADO PARA TODO O LOCAL ONDE FUMAR POSSA AUMENTAR O RISCO DE INCÊNDIO.
	P-4	SINALIZAÇÃO DE "PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO", FIXADA ACIMA DE CADA PAINEL DE BOTOES DE CHAMADA DO ELEVADOR
	S-1	SÍMBOLO ORIENTAÇÃO DE SAÍDA À DIREITA 30 x 15 cm
	S-2	SÍMBOLO ORIENTAÇÃO DE SAÍDA À ESQUERDA 30 x 15cm
	S-3	SÍMBOLO ORIENTAÇÃO DE SAÍDA À FRENTE, FIXADA ACIMA DO VÃO DE ABERTURAS SEM PORTA, 30 x 15cm
	S-8	SÍMBOLO ORIENTAÇÃO DE SAÍDA DA ESCADA DE EMERGÊNCIA DESCE À DIREITA 30 x 15 cm
	S-9	SÍMBOLO ORIENTAÇÃO DE SAÍDA DA ESCADA DE EMERGÊNCIA DESCE À ESQUERDA, 30 x 15 cm
	S-12	SÍMBOLO ORIENTAÇÃO DE SAÍDA, FIXADA ACIMA DE VÃO DE ABERTURA COM PORTA QUE SAÍDA PARA A EXTERNAÇÃO, 30 x 15 cm
	S-17	SÍMBOLO DE INDICAÇÃO DE PAVIMENTO EM ESCADAS 20 x 20 cm
	S-27	INDICAÇÃO DE ÁREA DE RESGATE, INTERIOR DA ESCADA, 20 x 20 cm, FIXADA NA PARDE E 180 cm

LEGENDA INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO:

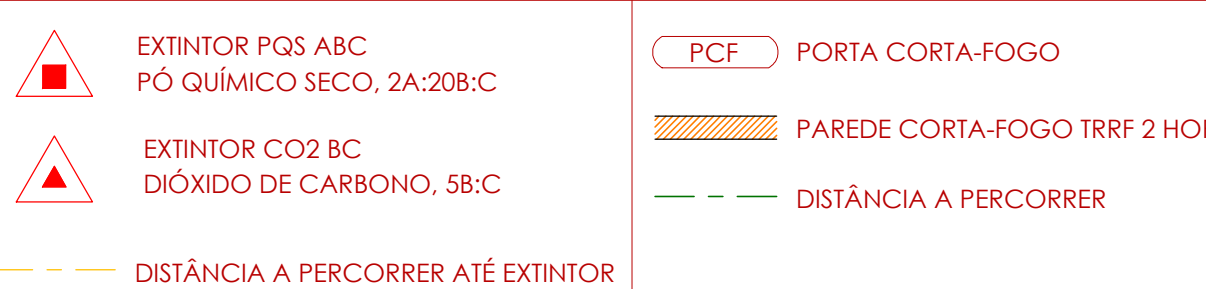

SISTEMA HIDRÁULICO DE COMBATE	ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE SAÍDA
 ABRIGO 40 x 90 x 30 cm. PORA MANGOTINHO 30 m	 PONTO DE LUZ EMERGÊNCIA DE P. BLOCO AUTÔNOMO, H: 2,20 m
--- TUBULAÇÃO REDE DE HIDRANTES AÇO GALVANIZADO Ø 21/2" (65 mm)	 PONTO DE LUZ EMERGÊNCIA DE TETO, BLOCO AUTÔNOMO
--- ALCANCE MANGUEIRAS MÁXIMO 30m	 PONTO DE LUZ EMERGÊNCIA DE PAREDE, BLOCO AUTÔNOMO, H: 2,20 m
 REGISTRO DE RECALQUE SIMPLES NO PASSO	 PONTO DE LUZ EMERGÊNCIA COM FAROLETES, AUTÔNOMO, H: 2,20 m

SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO SIMBIOLOGIA CONFORME NBR 172



NOTAS:

O CÁLCULO DE PRESSÃO MÍNIMA DE UTILIZAÇÃO CONSIDERA USO SIMULTÂNEO DE DUAS TOMADAS DE INCÊNDIO.

O CÁLCULO DE PRESSÃO MÍNIMA DE UTILIZAÇÃO CONSIDERA USO SIMULTÂNEO DE DUAS TOMADAS DE INCÊNDIO.

SAÍDA DE EMERGÊNCIA CONFORME RESOLUÇÃO TÉCNICA Nº 05 - PARTE 1.2 /2021 DO CORPO DE BOMBEIROS DO RS

[illegible]