


2-08 CASOS DE LÍNEAS DE TRANSFORMADORES NO SÚO E TODOS OS CASOS ALIMENTADORES DEVERÃO POSSUIR TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,4/1 kV
3-05 CAPACIDADE DE LÂMPADAS DE ILUMINAÇÃO E TENSÃO DE CÉLULAS DEVERÃO TER A TENSÃO MÍNIMA 220 mm²
4-08 ELÉTRICIDADE PARA REDE ELÉTRICA NO COTRATO DEVERÃO SER DE 60 mm² (3/1)
5-08 ELÉTRICIDADE PARA REDE LÓGICA, TELEFONIA NO COTRATO DEVERÃO SER DE 60 mm² (3/1)
6- CONDIÇÃO BOA NETO EM TODAS AS DERIVANTES (TUBOS) DE ELÉTRICIDADE

ELETRODUTOS E ELETRICALHAS

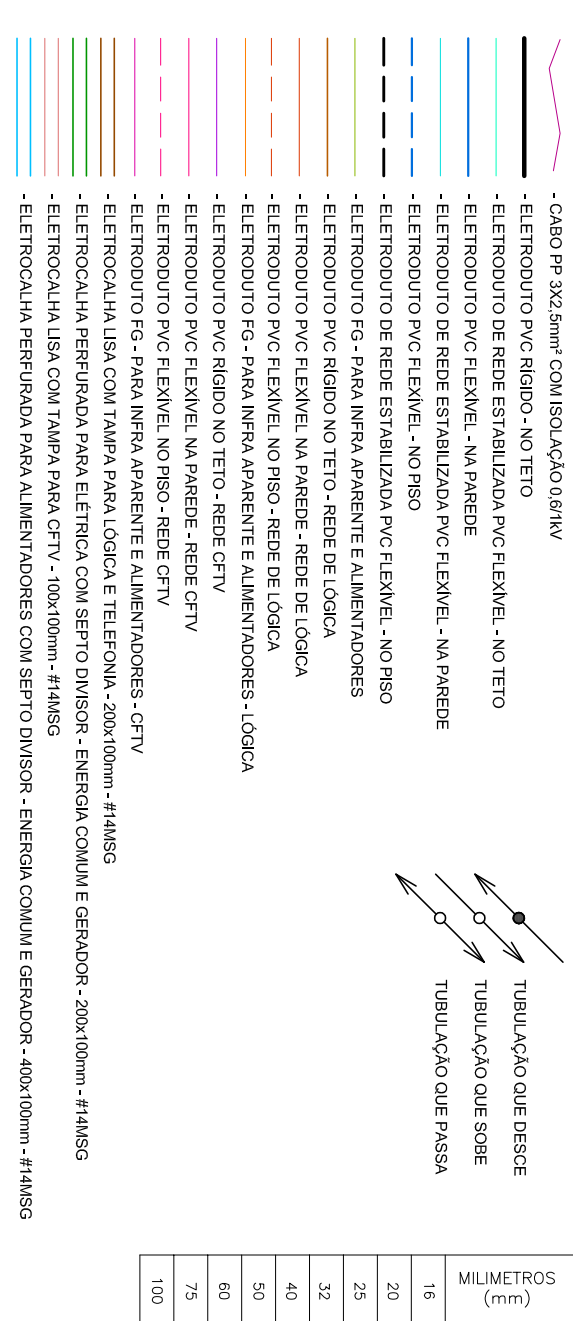

Sample	NOVA	Sample	NOVA
I	CONCISE 199A	I	CONCISE RT1990
I	CONCISE 199C	I	RT1990 BR242E
I	CONCISE 199D	I	WATF-4P
			NOVA
			NOVA 4P
			NOVA 2C
			NOVA 2C 199A
			NOVA 2C 199B
			NOVA 2C 199C
			NOVA 2C 199D
			NOVA 2C 199E
			NOVA 2C 199F
			NOVA 2C 199G
			NOVA 2C 199H
			NOVA 2C 199I
			NOVA 2C 199J
			NOVA 2C 199K
			NOVA 2C 199L
			NOVA 2C 199M
			NOVA 2C 199N
			NOVA 2C 199O
			NOVA 2C 199P
			NOVA 2C 199Q
			NOVA 2C 199R
			NOVA 2C 199S
			NOVA 2C 199T
			NOVA 2C 199U
			NOVA 2C 199V
			NOVA 2C 199W
			NOVA 2C 199X
			NOVA 2C 199Y
			NOVA 2C 199Z
			NOVA 2C 199AA
			NOVA 2C 199AB
			NOVA 2C 199AC
			NOVA 2C 199AD
			NOVA 2C 199AE
			NOVA 2C 199AF
			NOVA 2C 199AG
			NOVA 2C 199AH
			NOVA 2C 199AI
			NOVA 2C 199AJ
			NOVA 2C 199AK
			NOVA 2C 199AL
			NOVA 2C 199AM
			NOVA 2C 199AN
			NOVA 2C 199AO
			NOVA 2C 199AP
			NOVA 2C 199AQ
			NOVA 2C 199AR
			NOVA 2C 199AS
			NOVA 2C 199AT
			NOVA 2C 199AU
			NOVA 2C 199AV
			NOVA 2C 199AW
			NOVA 2C 199AX
			NOVA 2C 199AY
			NOVA 2C 199AZ
			NOVA 2C 199BA
			NOVA 2C 199BB
			NOVA 2C 199BC
			NOVA 2C 199BD
			NOVA 2C 199BE
			NOVA 2C 199BF
			NOVA 2C 199BG
			NOVA 2C 199BH
			NOVA 2C 199BI
			NOVA 2C 199BJ
			NOVA 2C 199BK
			NOVA 2C 199BL
			NOVA 2C 199BM
			NOVA 2C 199BN
			NOVA 2C 199BO
			NOVA 2C 199BP
			NOVA 2C 199BQ
			NOVA 2C 199BR
			NOVA 2C 199BS
			NOVA 2C 199BT
			NOVA 2C 199BU
			NOVA 2C 199BV
			NOVA 2C 199BW
			NOVA 2C 199BX
			NOVA 2C 199BY
			NOVA 2C 199BZ
			NOVA 2C 199CA
			NOVA 2C 199CB
			NOVA 2C 199CC
			NOVA 2C 199CD
			NOVA 2C 199CE
			NOVA 2C 199CF
			NOVA 2C 199CG
			NOVA 2C 199CH
			NOVA 2C 199CI
			NOVA 2C 199CJ
			NOVA 2C 199CK
			NOVA 2C 199CL
			NOVA 2C 199CM
			NOVA 2C 199CN
			NOVA 2C 199CO
			NOVA 2C 199CP
			NOVA 2C 199CQ
			NOVA 2C 199CR
			NOVA 2C 199CS
			NOVA 2C 199CT
			NOVA 2C 199CU
			NOVA 2C 199CV

TOMADAS ENERGIA COMUM	TOMADAS ENERGIA GERADOR

- [illegible]

CENTRO DE DISTRIBUICAO = h=1,40m OU NOVA

- ROX - FSPROBIO FM PLATA

INTERRUPTORES	LUMINÁRIAS
---------------	------------

- | | |
|--|--|
| 1 INTERRUPTOR SIMPLES - CX. 4x2 - h=1,10m
 2 INTERRUPTORES SIMPLES - CX. 4x2 - h=1,10m | SENSÓR DE PRESEÇA DE PAREDE

 CAIXA DE ESQUERA PARA ILUMINAÇÃO

 LUMINÁRIA NA PAREDE TIPO ABANDELA |
|--|--|

TOMADAS LÓGICA	ACESSÓRIOS
----------------	------------

- | | | | | |
|---|-----------|---------|------------|-----------|
| | TOWAX R45 | s=2,30m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | s=1,10m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | s=1,20m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | NO PISO | - CX. 436 | |
-
- | | | | | |
|---|-----------|---------|------------|-----------|
| | TOWAX R45 | s=2,30m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | s=1,10m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | s=1,20m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | NO PISO | - CX. 436 | |
-
- | | | | | |
|---|-----------|---------|------------|-----------|
| | TOWAX R45 | s=2,30m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | s=1,10m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | s=1,20m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | NO PISO | - CX. 436 | |
-
- | | | | | |
|---|-----------|---------|------------|-----------|
| | TOWAX R45 | s=2,30m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | s=1,10m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | s=1,20m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | NO PISO | - CX. 436 | |
-
- | | | | | |
|---|-----------|---------|------------|-----------|
| | TOWAX R45 | s=2,30m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | s=1,10m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | s=1,20m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | NO PISO | - CX. 436 | |
-
- | | | | | |
|---|-----------|---------|------------|-----------|
| | TOWAX R45 | s=2,30m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | s=1,10m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | s=1,20m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | NO PISO | - CX. 436 | |
-
- | | | | | |
|---|-----------|---------|------------|-----------|
| | TOWAX R45 | s=2,30m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | s=1,10m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | s=1,20m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | NO PISO | - CX. 436 | |
-
- | | | | | |
|---|-----------|---------|------------|-----------|
| | TOWAX R45 | s=2,30m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | s=1,10m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | s=1,20m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | NO PISO | - CX. 436 | |
-
- | | | | | |
|---|-----------|---------|------------|-----------|
| | TOWAX R45 | s=2,30m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | s=1,10m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | s=1,20m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | NO PISO | - CX. 436 | |
-
- | | | | | |
|---|-----------|---------|------------|-----------|
| | TOWAX R45 | s=2,30m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | s=1,10m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | s=1,20m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | NO PISO | - CX. 436 | |
-
- | | | | | |
|---|-----------|---------|------------|-----------|
| | TOWAX R45 | s=2,30m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | s=1,10m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | s=1,20m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | TOWAX R45 | NO PISO | - CX. 436 | |
-
- | | | | | |
|---|-----------|---------|------------|-----------|
| | TOWAX R45 | s=2,30m | OU INDICAR | - CX. 432 |
| | | | | |



RUA SETE DE SETEMBRO, 1133 - CENTRO • PORTO ALEGRE