


- 2 - OS CABEÇOS LITZ DA ENTREABRIDA NO SOLO E TOMBOS OS CABEÇOS ALIMENTADORES DEVERÃO POSSUIR TENSÃO DE PLOAMENTO 0,9 kV
- 3 - OS CABEÇOS ALIMENTADORES DE ILUMINAÇÃO E TOMBOS DEVERÃO TER SUA BITOLA NOMINAL 2,5 mm²
- 4 - OS ELÉTRICISTAS DA REDE ELÉTRICA NÃO COTADOS DEVERÃO SER DE 400 mm (Ø 21)
- 5 - OS ELÉTRICISTAS DA REDE LÓGICA TELEFÔNICA NÃO COTADOS DEVERÃO SER DE 425 mm (T₁)
- 6 - CONDIÇÕES BOA NETO DA TUBOIAS AS DISTRIBUIÇÕES (SABIAS) DE ELÉTRICISTAS.

ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

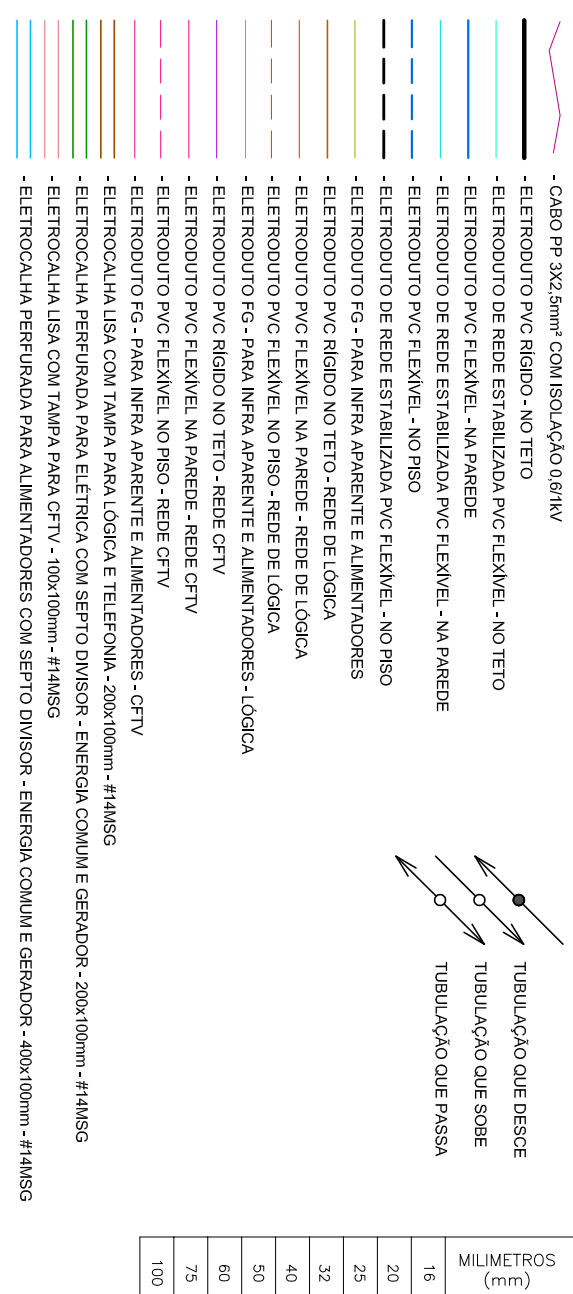

SUBULO	NETAJO	SUBULO	NETAJO	SUBULO	NETAJO
I	CONDUCTOR MIPRA	I	CONDUCTOR REFORMADO	MADONAK	XX CAROS COPIAS REDO 2016 DE MALUKU
I	CONDUCTOR PACI	II	REFORMO DESAR	XADP-4P	XX CAROS TEM-4P CANTONIA S
I	CONDUCTOR NEUTRO				

TOMADAS ENERGIA COMUM	TOMADAS ENERGIA GERADOR
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

- [illegible]

COMPARISON BETWEEN COMMUNITARIAN (199)	VENTURE VC COMMUNITARIAN
--	--------------------------

- | | |
|---|--|
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ALTA = $h=2,20$ OU INCLUSA |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BAIXA = $h=1,40$ OU INCLUSA |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TETO |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PAREDE |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PLAFOND |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LÂMPADA |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LÂMPADA |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LÂMPADA |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LÂMPADA |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LÂMPADA |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LÂMPADA |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LÂMPADA |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LÂMPADA |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LÂMPADA |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LÂMPADA |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LÂMPADA |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LÂMPADA |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LÂMPADA |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LÂMPADA |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LÂMPADA |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LÂMPADA |
| | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA LÂMPADA |

INTERRUPTORES	LUMINÁRIAS
---------------	------------


- 1 INTERRUPTOR SIMPLES – CX. 4x2 – h=11,0cm
 - 2 INTERRUPTORES SIMPLES – CX. 4x2 – h=11,0cm
 - SENSOR DE PRESENÇA DE PAREDE
 - LÂMPADA NA PARTE TIPO ARANDELA
 - CAIXA DE ESPERA PARA ILUMINAÇÃO

TEMAS	ACESSÓRIOS
1. LÓGICA	
2. ARITMÉTICA	
3. GEOMETRIA	
4. ALGEBRA	
5. TRIGONOMETRIA	
6. ANALISE	
7. CÁLCULO	
8. ESTATÍSTICA	
9. PROBABILIDADE	
10. MATEMÁTICA FINANCEIRA	
11. LÓGICA	
12. ARITMÉTICA	
13. GEOMETRIA	
14. ALGEBRA	
15. TRIGONOMETRIA	
16. ANALISE	
17. CÁLCULO	
18. ESTATÍSTICA	
19. PROBABILIDADE	
20. MATEMÁTICA FINANCEIRA	


- TOWADA R445 = -0,30m OU INDICADA - CX. 442
- TOWADA R445 = -0,10m OU INDICADA - CX. 442
- TOWADA R445 = -0,120m OU INDICADA - CX. 442
- TOWADA R445 = -0,120m OU INDICADA - CX. 442
- TOWADA R445 = NO PISO - CX. 446
- CONTROLO RETO 90° PARA ELECTROLUVA
- TRONQUE PARA ELECTROLUVA

SPDA

- 
 BEP - 11 lemnas 220x80x90mm Plastic
 Haste de acoramento cobreada - 3/4" x 2,40m
 Terminal Aleno - 100 mm - Fixação horizontal

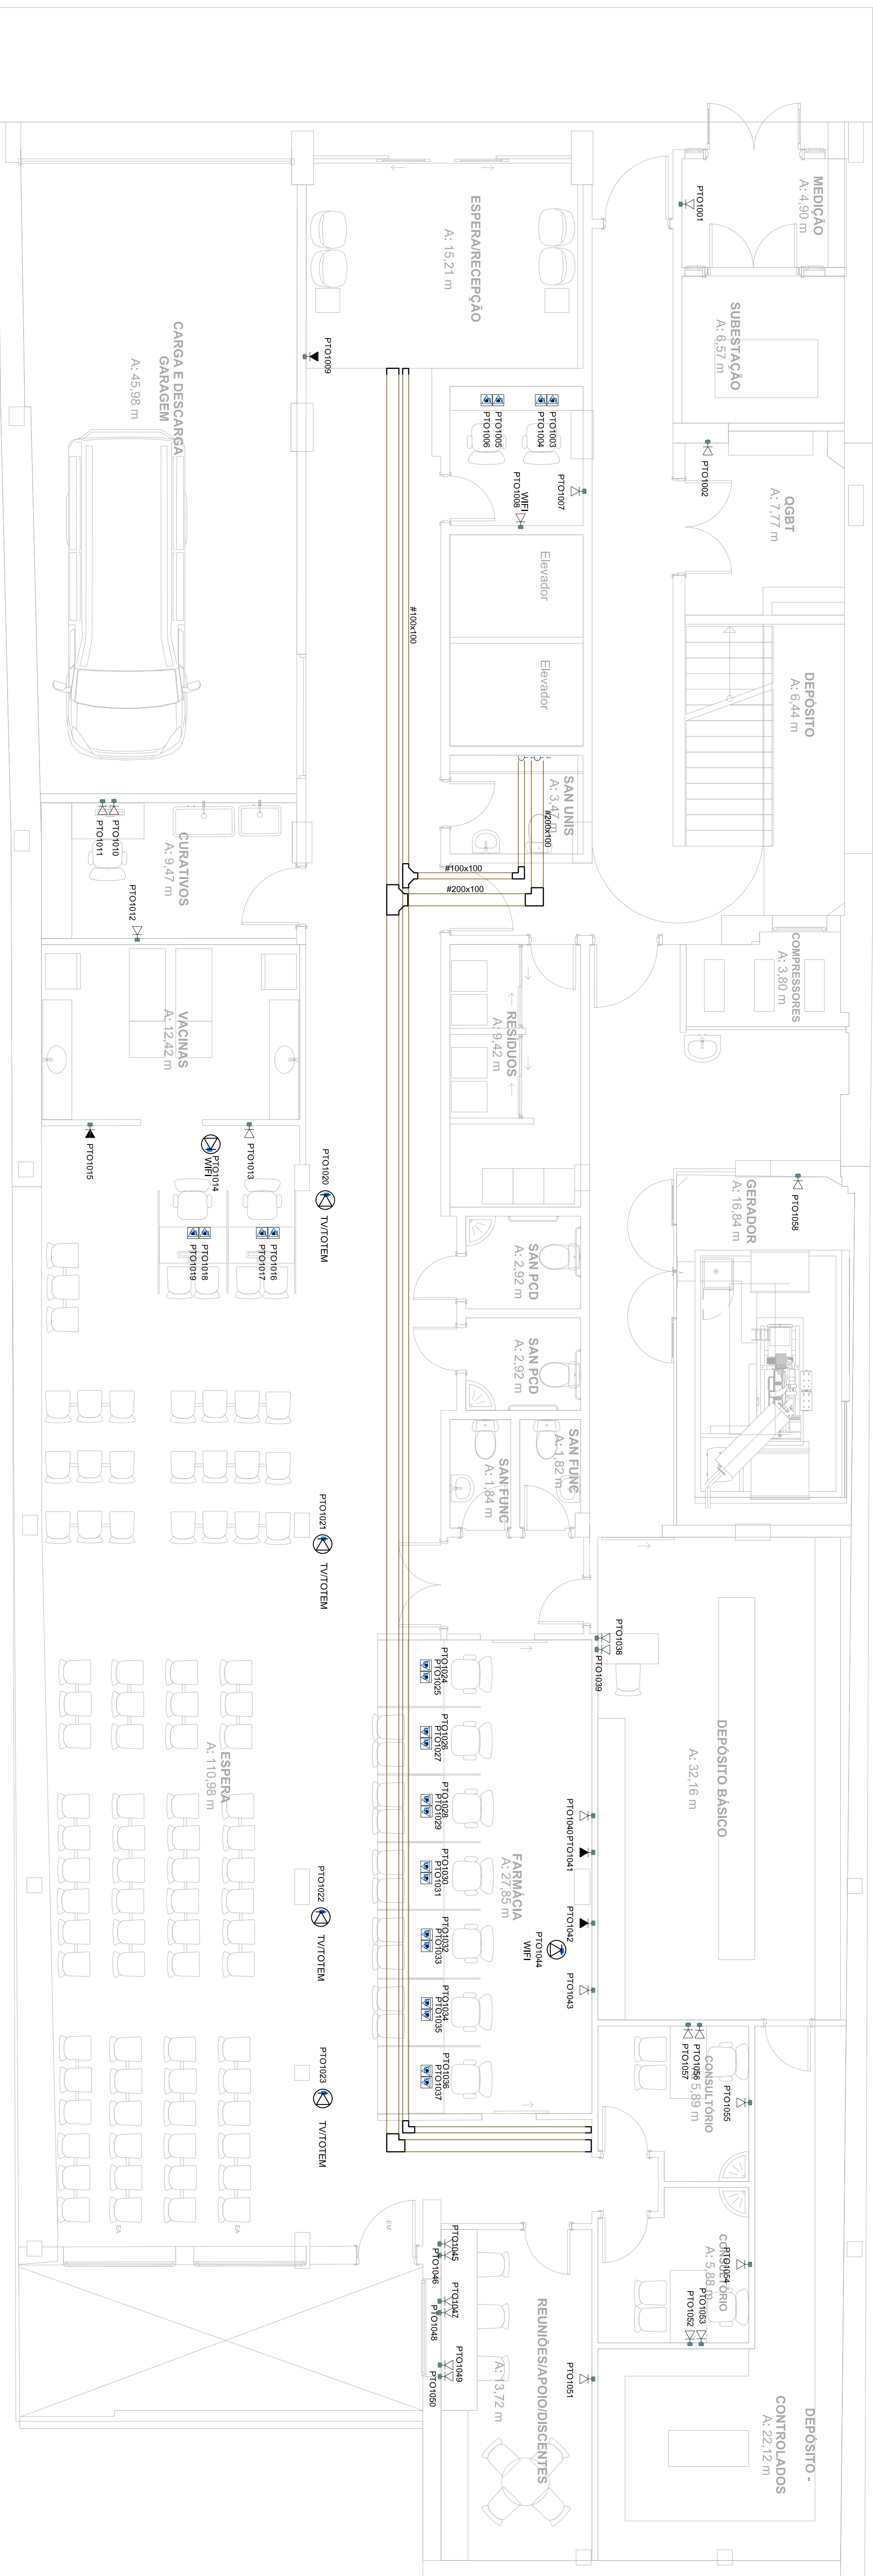


PLANTA BAIXA - TERREO - LÓGICA
ESCALA:1/50

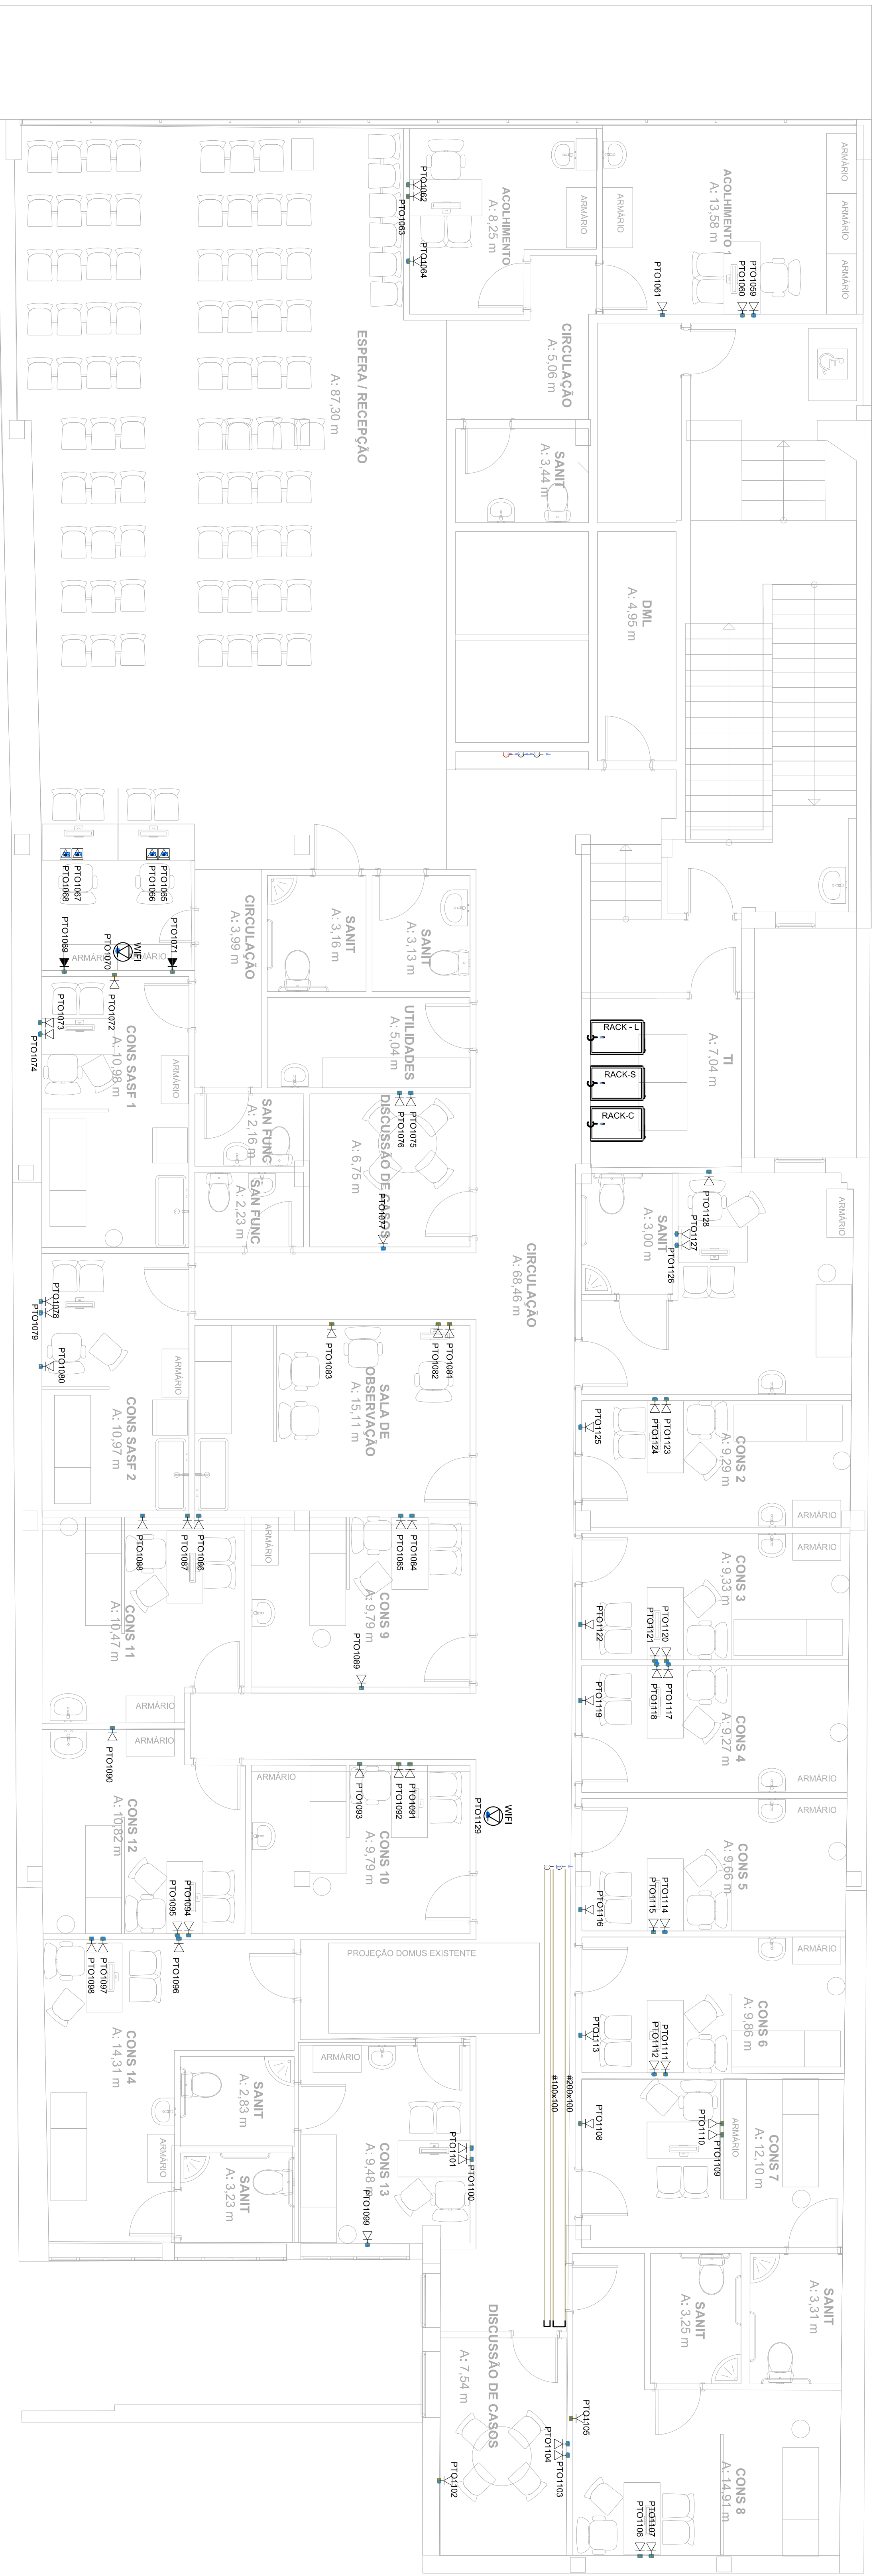

PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO ALTO - LÓGICA
ESCALA:1/50

[illegible]



arquitetura

1506/1146 (11) 3222-2063
 1506/1147 (11) 3222-2063
 1506/1148 (11) 3222-2063
 1506/1149 (11) 3222-2063

av. Itália, 100 - 1º andar - Vila Mariana - São Paulo - SP - 05413-000

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS
 DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE**

RUA SETE DE SETEMBRO, 1133 - CENTRO - PORTO ALEGRE

ENTREGA E/OU 2
 TERMO E PAVIMENTO
 LÓGICA

1506/1146 (11) 3222-2063
 1506/1147 (11) 3222-2063
 1506/1148 (11) 3222-2063
 1506/1149 (11) 3222-2063

proteins				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
62				
63				
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				
95				
96				
97				
98				
99				
100				