


RES DEVERÃO POSSUIR TENSÃO DE ISOLAMENTO 0,9/1 kV.
TOLA MÍNIMA 2,5 mm²
625 mm (1").

LH&S

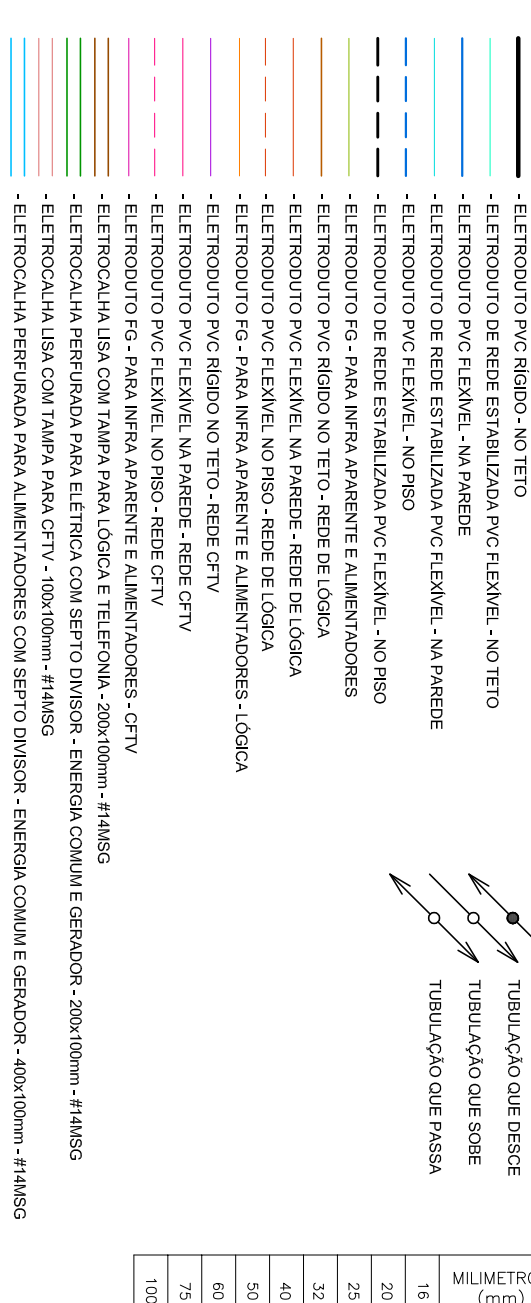

- [illegible]

SIMBOLLO	INCHIESTO	SIMBOLLO	INCHIESTO	SIMBOLLO	INCHIESTO
Y	CONCORSO 3989A	I	CONCORSO 8070800	X1000AX	X1 CARO CORNICE R202 205X 6X 1000MM
I	CONCORSO 7462	II	8070800 8080048	X1007-4P	X1 CARO 1007-4P CANTONIERA 5
I	CONCORSO 8007080				

TOMADAS ENERGIA COMUM	TOMADAS ENERGIA GERADOR
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

TOMADAS ENERGIA COM

- [illegible]

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ALTA = h=2,20 OU INCLINADA
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TETO
- CORTIMO DE DIFUSÃO: h=1,10m OU MENOR

INTERRUPTORES

LUMINÁRIAS

- | | |
|---|--|
|
1 INTERRUPTORES - CX. 4x2 - h=1,10m
2 INTERRUPTORES SIMPLES - CX. 4x2 - h=1,10m |
CAXA DE ESPERA PARA ILUMINAÇÃO |
|
SENSOR DE PRESENCIA DE PAREDE |
LUMINÁRIA NA PAREDE TIPO ARANHA |


TOMADAS LÓGICA	ACESSÓRIOS
----------------	------------

- TOMADA R4/5** – NO PSO = CX. 4X4
CORTEJO RETO por PARR. ELÉTRICACIA
TOMADA R4/5 – NO PSO = CX. 4X4

SPDA

- BEF - 11 laminais, 220x180x30mm Plastica
- Terminal Aéreo - 300 mm - Fixação horizontal
- Haste de acionamento cobrada - 3/4" x 2,40m

PLANTA BAIXA - 2º PAVIMENTO ALTO - LÓGICA
ESCALA:1/50

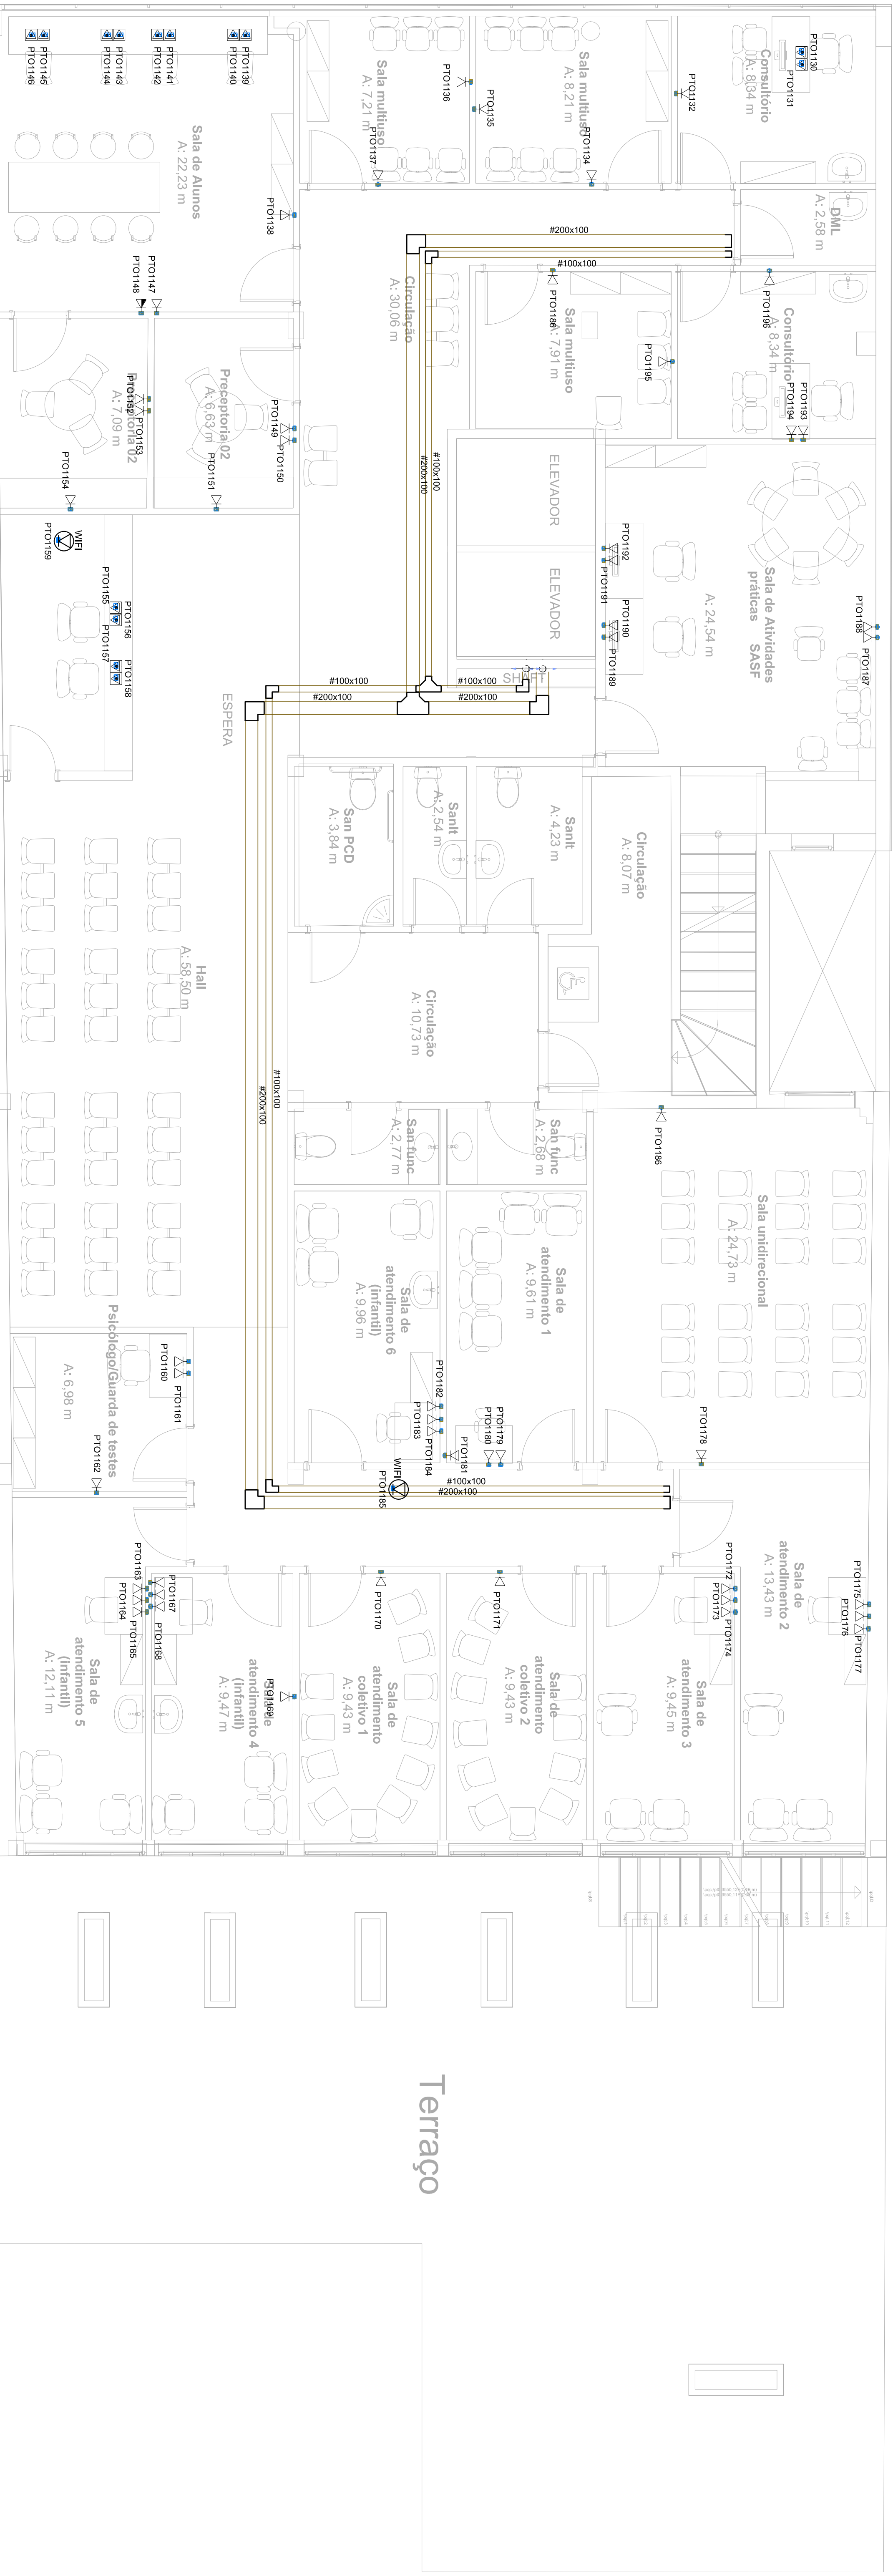

PLANTA BAIXA - 3ª PAVIMENTO - LOGICA
ESCALA 1/50

NENHUMA COPIA DESTES DOCUMENTOS SERÁ VÁLIDA PARA EXECUÇÃO SEM A ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
D	
B	
A	WTR DESIGNO
ENTREGA EM 2 - LIMPO DE PONTOS E CIRCUNTO	
NENHUM	

[illegible]

	
Av. Sepúlveda Carmona, 4444-000 06700-000 - Brasília - DF Tel: 3151-2222 - Fax: 3151-2222	
_____ nome	
_____ UF/SGA	
_____ NOME E NOME ZATEL COMPLETO	
_____ MATRÍCULA	
_____ END. MUNDO (BANDEIRA, ACRÔNIMO - CEP, UF/SGA)	
_____ data	_____ hora
_____ 06	_____ 06
CA	