

[illegible]

ELETRODUTOS E ELETROCALHAS



10	20	25	32	40	50	63	75	100	MILIMETROS (mm)
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	--------------------

sample	network	sample	network	sample	network
Y	CONJUGATE 399A	I	CONJUGATE BOTTLENO	44023AK	XX C4005 COATING R029 50% DC 400A
I	CONJUGATE PAGE	II	BOTTLENO BACULAR	44027-4P	XX C4005 50% ⁴⁰ C4005A 5
1	CONJUGATE MANTO				

ENERGIA COMUM	TOMADAS ENERGIA GERADOR
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

REGIA ESTABILIZADA (NB)	CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO
-------------------------	-------------------------

☐ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ALTA - $h=2,20$ OU INDICADA

☒ ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA TETO

☐ CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - $h=1,40m$ OU INDICADA

ERRUPTORES	LUMINÁRIAS
------------	------------


 CAIXA DE ESPERA PARA ILUMINAÇÃO	 ILUMINAÇÃO NA PAREDE TIPO ABANDOLLA
 1 INTERFROTOR SAMPLES - CX. 4x2 - h=1,10m	 2 INTERFROTOR SAMPLES - CX. 4x2 - h=1,10m
 SENSOR DE PRESENÇA DE PAREDE	

MODAS LÓGICA	ACESSÓRIOS
--------------	------------

 TOWADA R45 = 3m, 10m OU INDICAR = CX 432
 TOWADA R45 = 3m+20m OU INDICAR = CX 432
 TOWADA R45 = NO PISO = CX 434

SPDA


 Estação de tratamento de água - 3m x 2,40m
 Reservatório - 300 mm - Fluxo horizontal

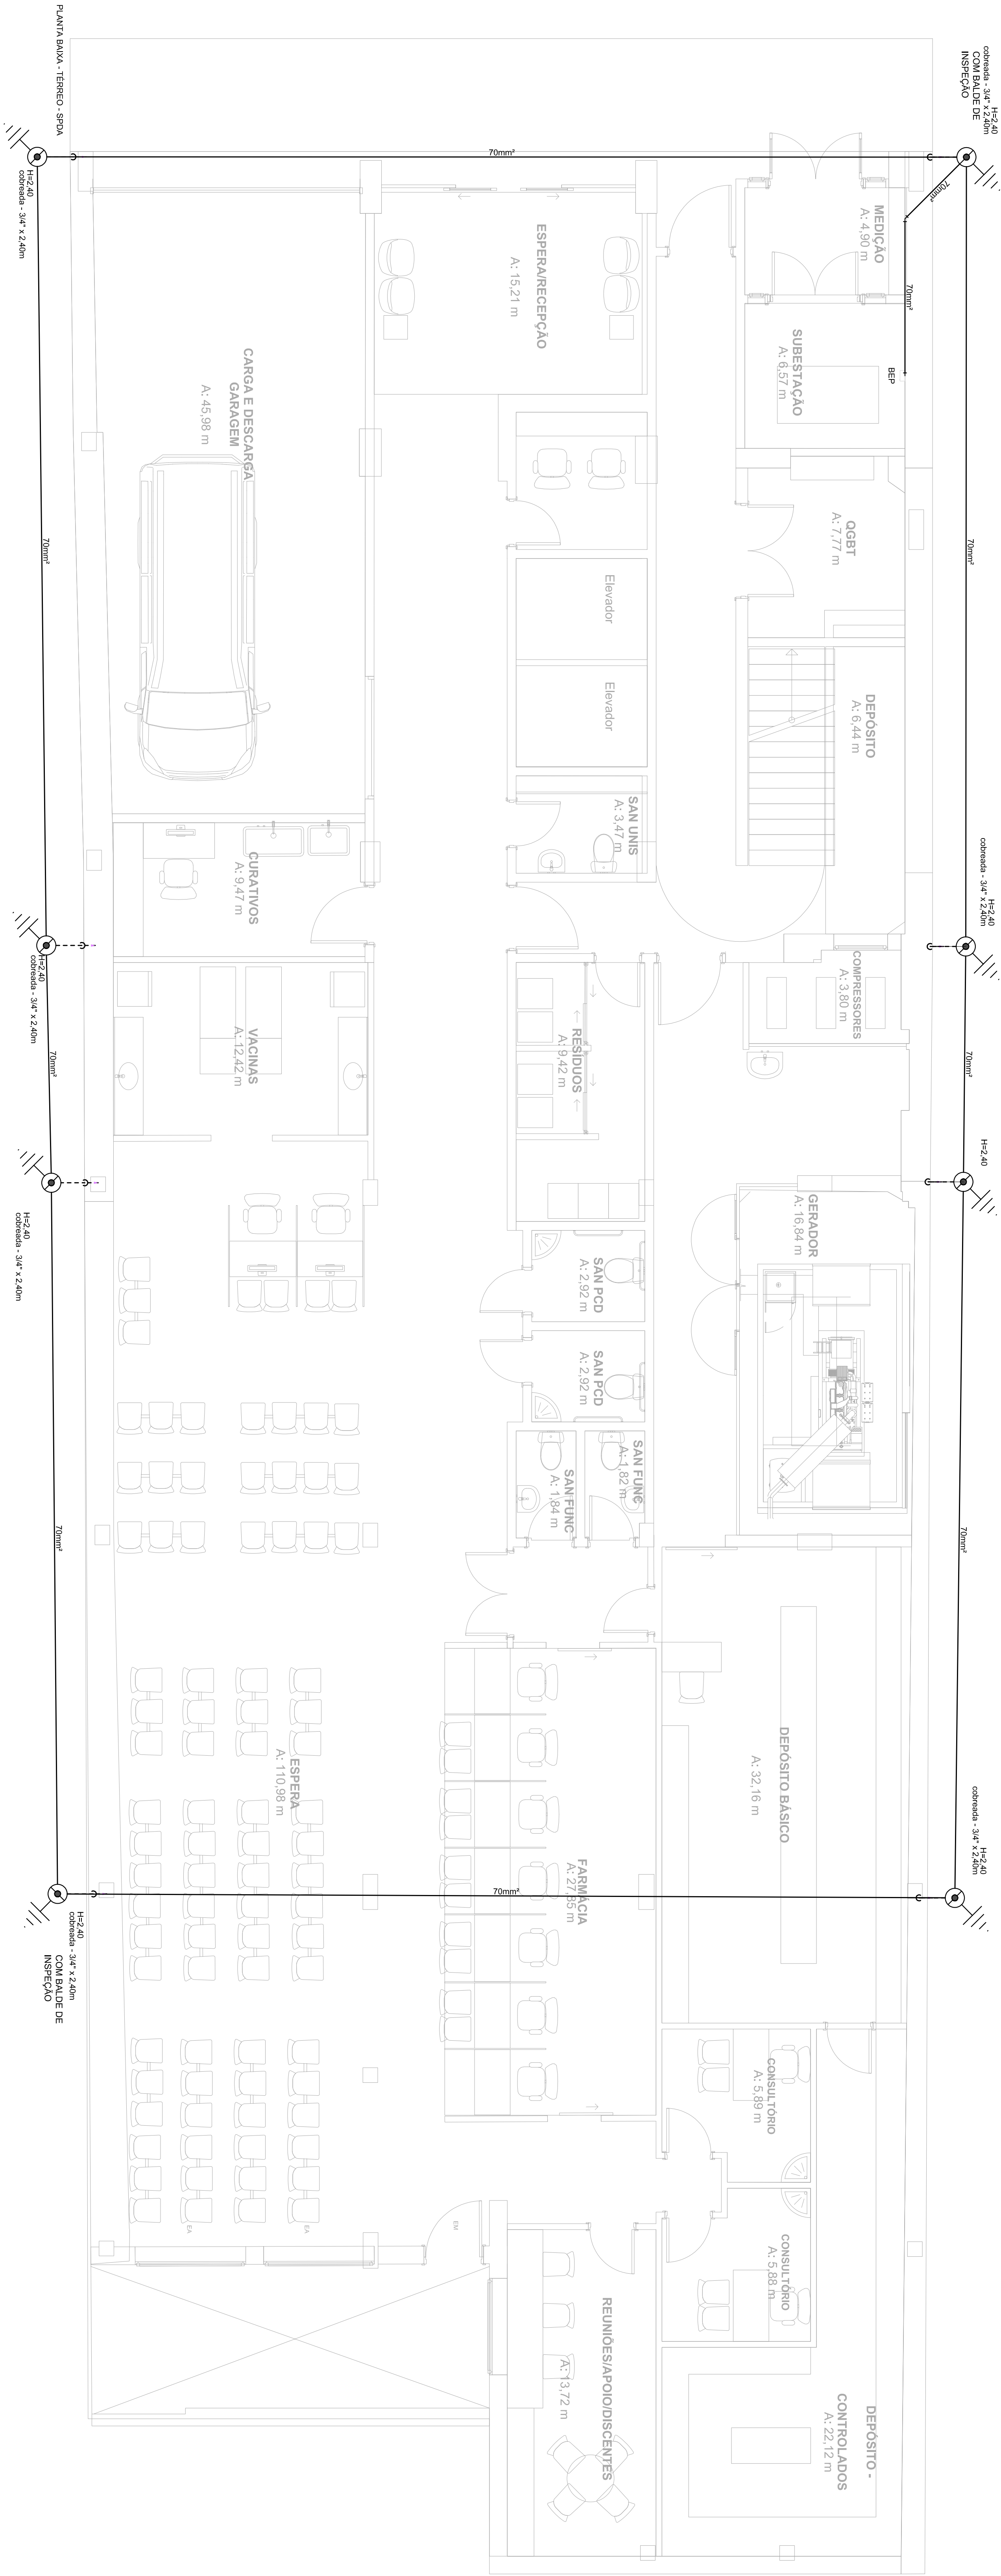

NINHEMUA COM OBJETIVO DOCUMENTO SERVA VALIDA PARA EXERCICAO SEM ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO	
E	
D	
C	
B	
A	
FÍSICA PARA 1 - FOMOS DE PORTOS E CIRCUITOS	
RECURSOS	
02023NA	0



Rua Sete de Setembro, 1131 - Centro - Porto Alegre
 91201-900
 Fone: (51) 3227-3000
 Fax: (51) 3227-3001
 e-mail: unipa@unipa.br
www.unipa.br

ENTREGA EM PAZ, 2
TERREÇO
ELETRÔNICA E EMBOÇAMAS

Rua Sete de Setembro, 1131 - Centro - Porto Alegre

	
Av. Sepúlveda Carmona, 504-505 906 La Jolla, CA 92037 Tel: 619 594 7777 Fax: 619 594 7778 Email: info@proinst.com	
proinst	
USCPA	
ABC JARDINERÍA, S.L. - C/I. ALBA 39-4 ABC JARDINERÍA, S.L. - C/I. ALBA 39-4 ABC JARDINERÍA, S.L. - C/I. ALBA 39-4 C/I. ALBA 39-4 C/I. ALBA 39-4	
2000 E.	2000 E.
proinst	proinst