


POLEGADA	MILIMETROS (mm)	
1/2"	16	- CABO PP 3/2 5mm² COM ISOLAÇÃO 0,81mm - ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO MEDIO - NO TETO (REDE COMUM) - ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO MEDIO - NO TETO (REDE GERADOR) - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - NA PAREDE (REDE COMUM) - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - NA PAREDE (REDE GERADOR) - ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - NO PISO (REDE GERADOR)
3/4"	20	- ELETROCALHA PERFORADA PARA ELETIFICA - ENERGIA GERADOR - 100x50mm ou INDICADA - #18x50
1"	25	- PERFILADO PERFORADO PARA ELETIFICA - ENERGIA GERADOR - 38x38mm - #18x50
1 1/4"	32	
1 1/2"	40	
2"	50	
2 1/2"	60	
3"	75	
4"	100	

CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO	
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - n=1.40m OU INDICADA	

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - h=1.40m OU INDICADA


NENHUMA CÓPIA DESTE DOCUMENTO SERÁ VÁLIDA PARA EXECUÇÃO SEM A ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

E			
D			
C			
B	ENTREGA ETAPA 2 - PROJETO EXECUTIVO	MARIA	07/12/2023
A	ENTREGA ETAPA 2 - PROJETO EXECUTIVO	MARIA	21/11/2023
REVISÃO	OBSERVAÇÕES	DESENHO	DATA



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS
DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE**
 RUA SETE DE SETEMBRO, 1133 - CENTRO - PORTO ALEGRE

[illegible]


ESQUEMA DE LIGAÇÃO - TOMADAS ELÉTRICAS

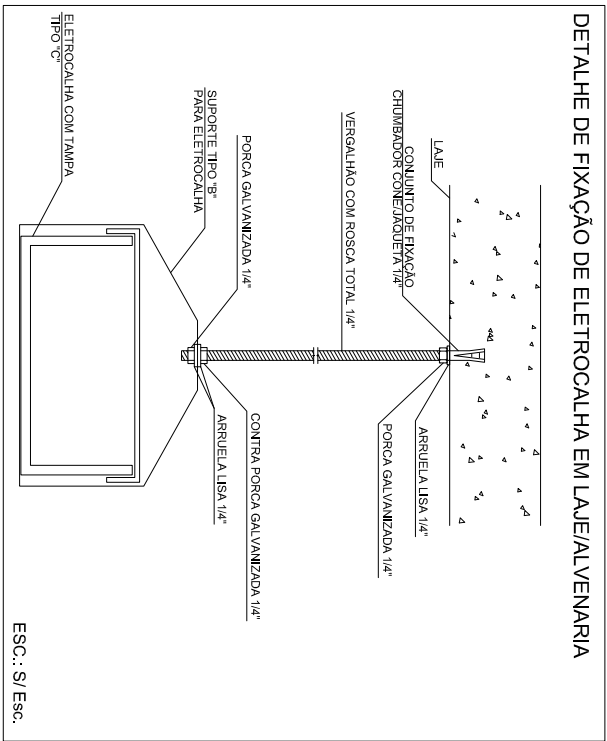

DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETROCALHA EM LAJE/ALVENARIA

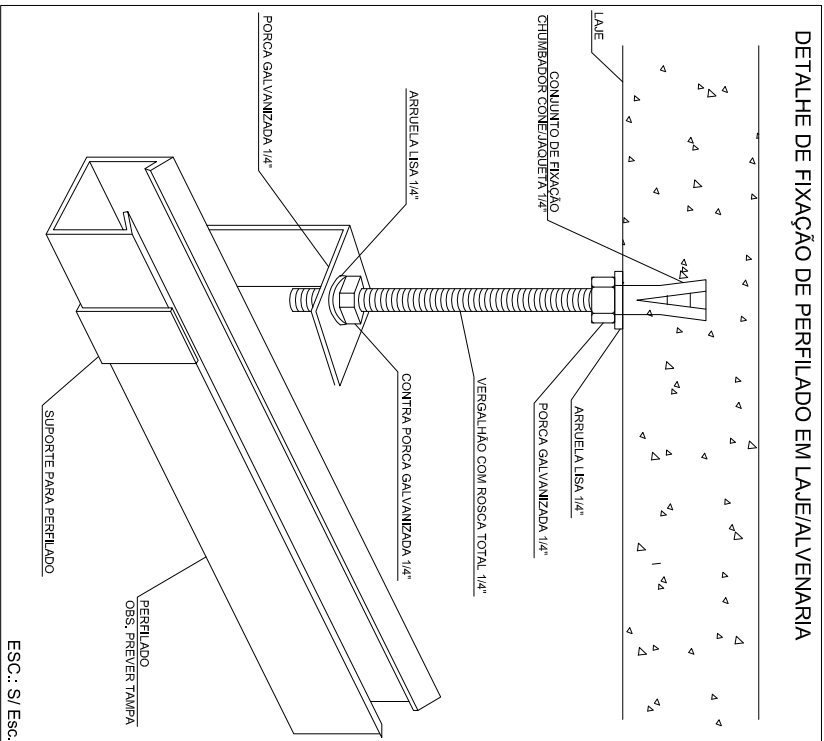


DETALHE DE FIXAÇÃO DE PERFILADO EM LAJE/ALVENARIA

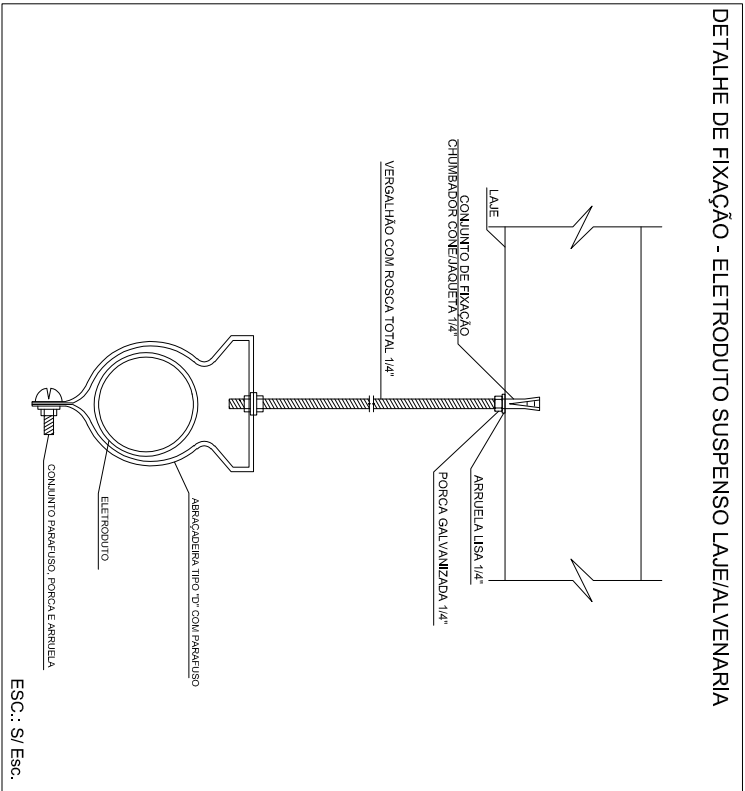

DETALHE DE FIXAÇÃO - ELETRODUTO SUSPENSO LAJE/ALVENARIA

DETALHE - SUPORTE DE FIXAÇÃO ELETROCALHA

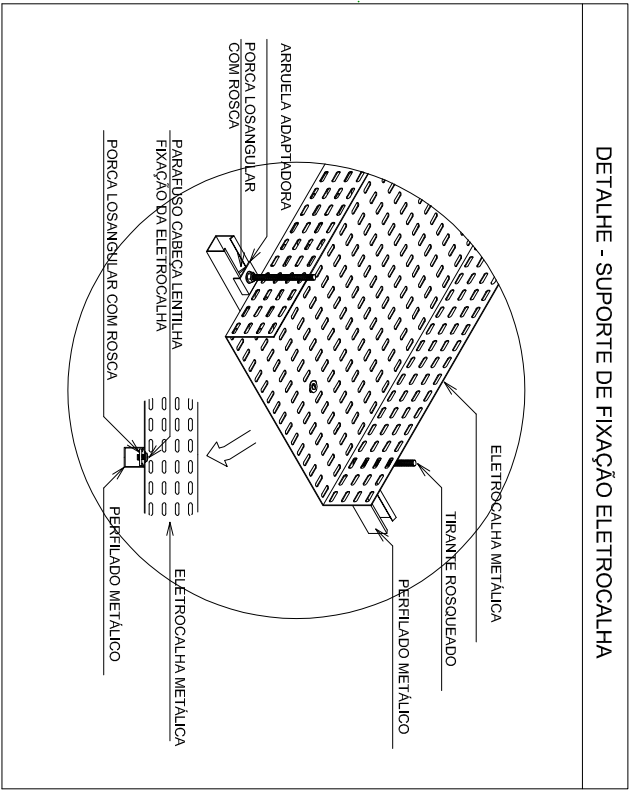

DETALHE SAIDA LATERA DO ELETRODUTO

