
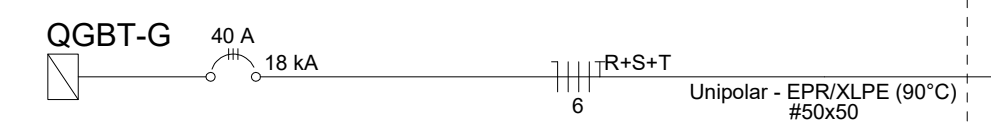


OBS.: QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR COM RESERVA DE 30 %.



- ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

- | | | DIÁMETRO (mm) | POLEGADA |
|-------|--|---------------|----------|
| ----- | - CABO PP 332.5mm COM ISOLAÇÃO 0.6/1kv | | |
| ----- | - ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO MÉDIO - NO TETO (REDE COMUM) | | |
| ----- | - ELETRODUTO GALVANIZADO TIPO MÉDIO - NO TETO (REDE GERADOR) | | |
| ----- | - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - NA PARDE (REDE COMUM) | | |
| ----- | - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - NA PARDE (REDE GERADOR) | | |
| ----- | - ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - NO PSO (REDE GERADOR) | | |
| ----- | - ELETROCALHA PERFORADA PARA ELÉTRICA - ENERGIA GERADOR - 100x50mm ou INDICADA - #19MSGS | 16 | 1/2" |
| ----- | - ELETROCALHA PERFORADA PARA ELÉTRICA - ENERGIA COMUM - 100x50mm ou INDICADA - #19MSGS | 20 | 3/4" |
| ----- | | 25 | 1" |
| ----- | | 31.5 | 1.125" |

MILIMETROS (mm)	POLEGADA (in.)
16	1/2
20	3/4
25	1"
32	1 1/4
40	1 1/2
50	2"
60	2 1/2
75	3"
100	4"

SÍMBOLO	NOTAÇÃO	SÍMBOLO	NOTAÇÃO	SÍMBOLO	NOTAÇÃO
	CONDUTOR TERRA		CONDUTOR RETORNO		xx CARGO: COABIMAS PSSB 933Z DE MALHA
	CONDUTOR FASE		RETORNO BIPOLAR		xx CARGO: UTP-4P CATEGORIA 6
	CONDUTOR NEUTRO				

- | TOMADAS ENERGIA COMUM | | TOMADAS ENERGIA GERADOR | |
|-----------------------|---|-------------------------|---|
| | TOMADA UNIVERSAL 2P+2D - 10-30W ou REDUÇAO(CX-4X2) - VER NOTA 8 | | TOMADA UNIVERSAL 2P+2D - 10-30W ou REDUÇAO(CX-4X2) - VER NOTA 8 |
| | TOMADA UNIVERSAL 2P+2D - 1-115W ou REDUÇAO(CX-4X2) - VER NOTA 8 | | TOMADA UNIVERSAL 2P+2D - 1-115W ou REDUÇAO(CX-4X2) - VER NOTA 8 |
| | TOMADA UNIVERSAL 2P+2D - 10-115W ou REDUÇAO(CX-4X2) - VER NOTA 8 | | TOMADA UNIVERSAL 2P+2D - 10-115W ou REDUÇAO(CX-4X2) - VER NOTA 8 |
| | TOMADA UNIVERSAL 2P+2D - 20A - NO MÓDULO CX-6K - Cx-6K - VER NOTA 8 | | TOMADA UNIVERSAL 2P+2D - 20A - 1-100W ou REDUÇAO(CX-4X2) - VER NOTA 8 |
| | TOMADA UNIVERSAL 2P+2D - 20A - NO MÓDULO H85m - Cx-6K - VER NOTA 8 | | TOMADA UNIVERSAL 2P+2D - 20A - 1-100W ou REDUÇAO(CX-4X2) - VER NOTA 8 |
| | TOMADA UNIVERSAL 2P+2D - 20A - NO MÓDULO H85m - Cx-6K - VER NOTA 8 | | TOMADA UNIVERSAL 2P+2D - 20A - NO MÓDULO H85m - Cx-6K - VER NOTA 8 |
| | TOMADA PARA COMPRESSOR 2P+2D - 10-30W - Cx-6K - VER NOTA 8 | | |
| | PONTO COM ENERGIA ESTABILIZADA - VER NOTA 8 | | |

- | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | | CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO | |
|---|---|---|--|
|  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ALTA - $h \geq 2,20$ OU INDICADA |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO - $h \geq 1,40$ OU INDICADA |
|  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA BAIXA | | |

- | INTERRUPTORES | | LUMINÁRIAS | |
|---|--|---|------------------------------------|
|  | 1 INTERRUPTOR SIMPLES - CX. 422 - 1x1-10m |  | CAIXA DE ESPIRITA PARA LUMINAÇÃO |
|  | 2 INTERRUPTORES SIMPLES CX. 422 - 1x1-10m |  | LUMINÁRIA NA PAREDE TIO ANDELA |
|  | 1 INTERRUPTOR EM PARALELO CX. 422 - 1x1-10m | | |
|  | 1 INTERRUPTOR PULSADOR - CX. 422 - 1x1-10m | | |
|  | 1 SENSORES DE EMERGÊNCIA - CX. 422 - 4x1-10m | | |
|  | 1 SENSOR DE PRESENCIA NA PAREDE | | |
|  | 1 SENSOR DE PRESENCIA NO TETO | | |
| | | | ACESSÓRIOS |
| | |  | 7" HORIZONTAL PARA ELETROCALHA |
| | |  | COITVELO RETO 90° PARA ELETROCALHA |
| | |  | TERMINAL PARA ELETROCALHA |