


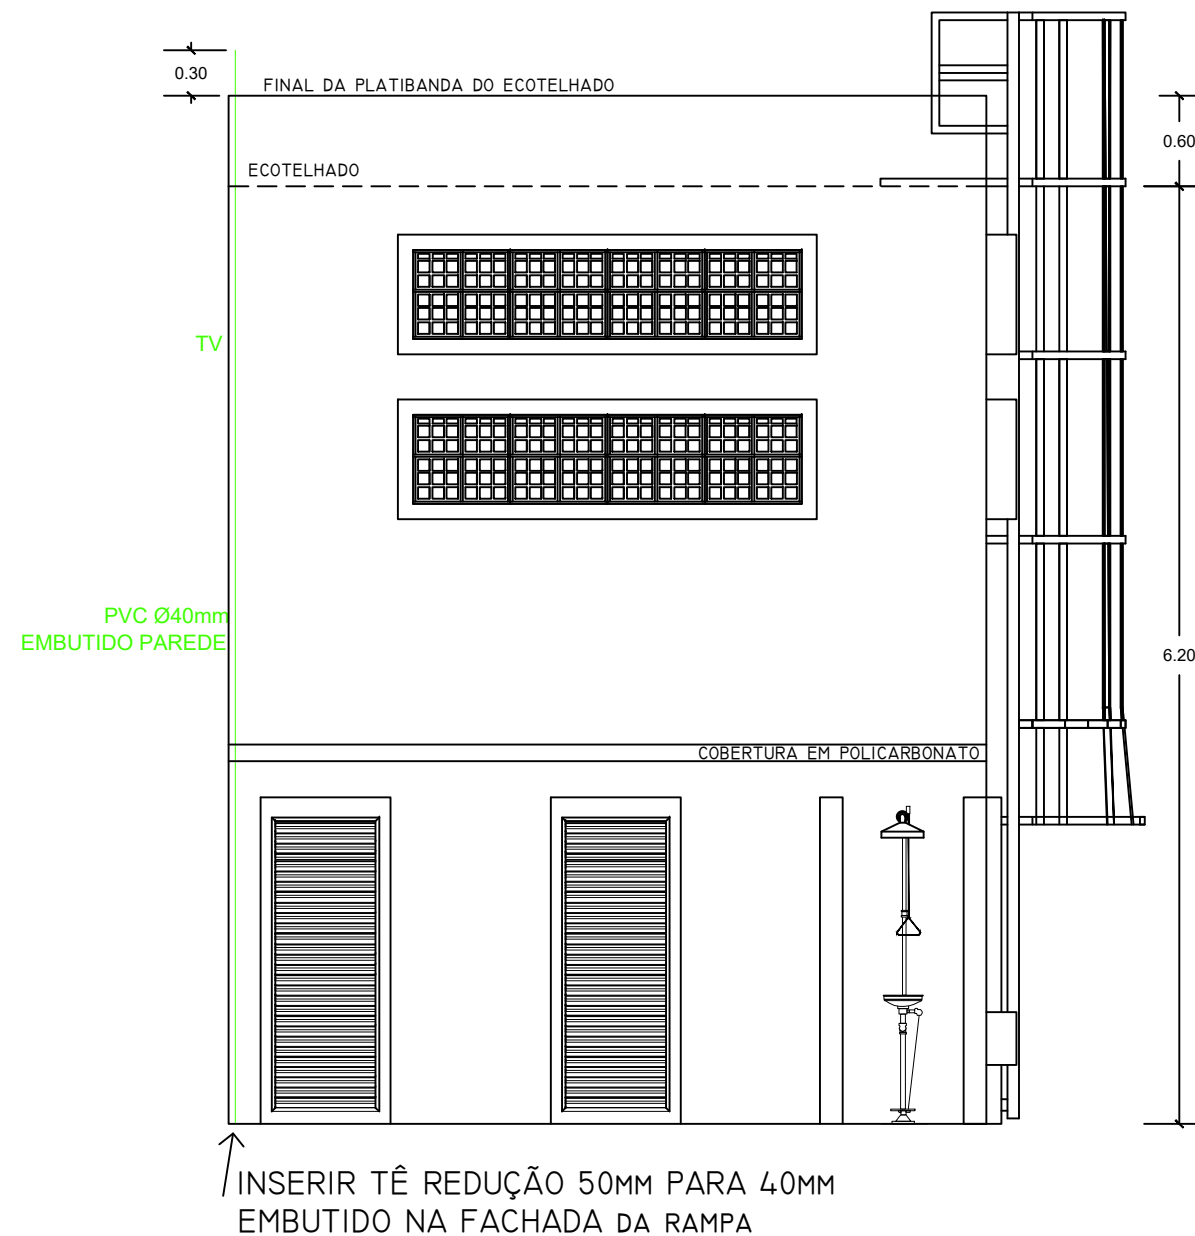

Vista externa da fachada da rampa
esc 1/50

EMBUTIR O TUBO DE VENTILAÇÃO NA FACHADA DA RAMPA.
O TUBO DE VENTILAÇÃO DEVE TERMINAR 30CM APÓS O FINAL DA PLATIBANDA DO ECOTELHADO.

		UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE	
PROJETO ALMOXARIFADO DE QUÍMICOS		Data:	Agosto/2022
Projeto Hidrossanitário - Vista		Escala:	1/50
Projeto revisado por: Eng. Civil Cristiane Bolina da Cunha CREA RS 206924		Prancha A3:	3/4