


RESERVATÓRIO SUPERIOR
FIBRA DE VIDRO
VOLUME= 15.500 L
Ø 2,67 base/2,16m - h=2,62m

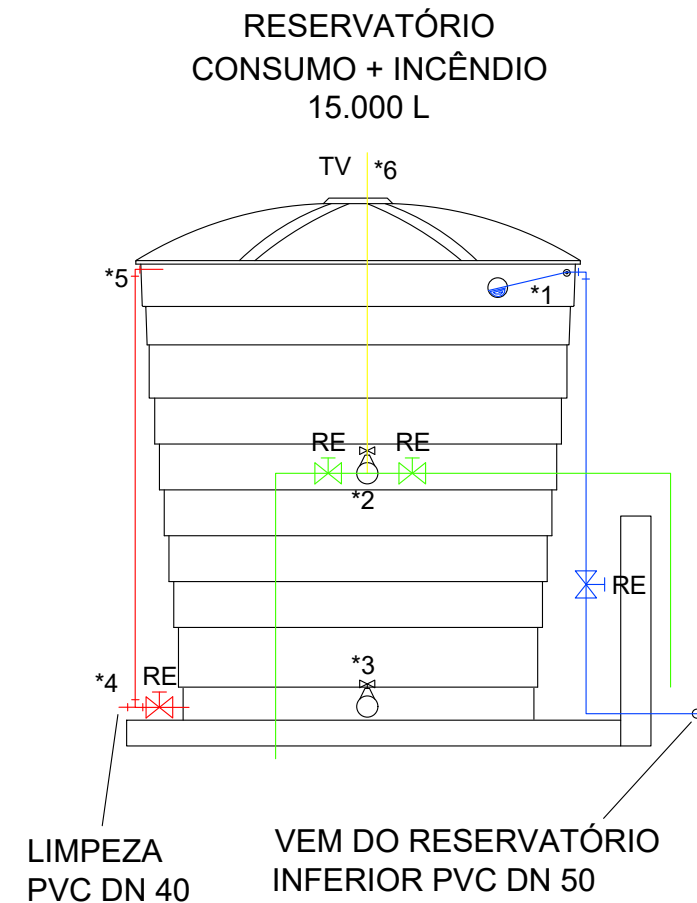

Vista AA'
esc 1/50

Tubulação recalque a instalar ■
Tubulação consumo água fria a instalar ■
Tubo de ventilação a instalar ■
Tubo de limpeza e ladrão a instalar ■

LEGENDA:

CAR - COLUNA DE ÁGUA RECALQUE
DN - DIÂMETRO NOMINAL
RE - REGISTRO TIPO ESFERA
TV - TUBO DE VENTILAÇÃO



- *1 - ENTRADA D'ÁGUA DN50
- *2 - SAÍDA CONSUMO DN60
- *3 - SAÍDA INCÊNDIO DN100
- *4 - LIMPEZA DN40
- *5 - LADRÃO / AVISO DN40
- *6 - VENTILAÇÃO DN60

Materiais:

Registro tipo esfera DN60: 2
Joelho 90° DN60: 13
Tê DN60: 2
Tubulação DN60: 52,70 m

Registro tipo esfera DN50: 1
Joelho 90° DN50: 4
Tubulação DN50: 4,90 m

Registro tipo esfera DN40: 1
Joelho 90° DN40: 1
Tê DN40: 1
Tubulação DN40: 1,90 m

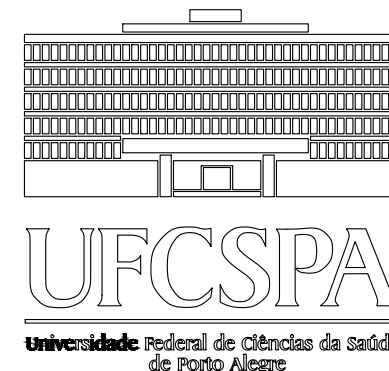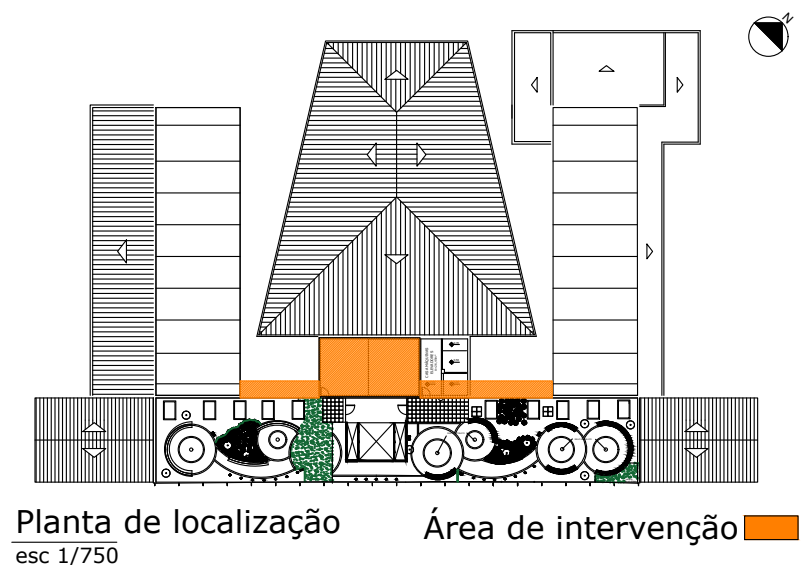

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS
DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

PROJETO RESERVATÓRIO SUPERIOR PRÉDIO 1
COBERTURA - PRÉDIO 1

Data:
Mar./2021

Projeto Hidráulico - Consumo

Escala:
Indicada

Projeto:
Eng. Civil Cristiane Bolina da Cunha
CREA RS 206924

Prancha A3:
2/3